

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Головний інженер
 ТОВ "КОМФОРТ-ТАУН"
 В. Костюк
 " " 2025 р.

Гідравлічний режим тепломережі

№ з/п	Параметр	Одиниця виміру	Розрахункове (оптимальне) значення	Допустимі відхилення	Примітки
Вхідні параметри (від джерела)					
1.	Температура теплоносія (подача)	°C	80/60		Залежно від t° зовн. пов.
2.	Тиск (подача)	МПа	0,17		
3.	Тиск (зворотня лінія)	МПа	0,15		
Вихідні параметри (до споживача)					
4.	Температура теплоносія (зворотня)	°C	80/40		
5.	Перепад тиску (між подачею та зворотом)	МПа	0,02		
Режимні показники					
6.	Витрата теплоносія (циркуляція)	т/год (або м³/год)	92		

Головний енергетик




Шевчишин С.І.

«ПОГОДЖУЮ»
Головний інженер
ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН»




ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
Роботи теплових мереж ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН» на 2025-2026 р.р.

1. Графічне відображення температурного графіка

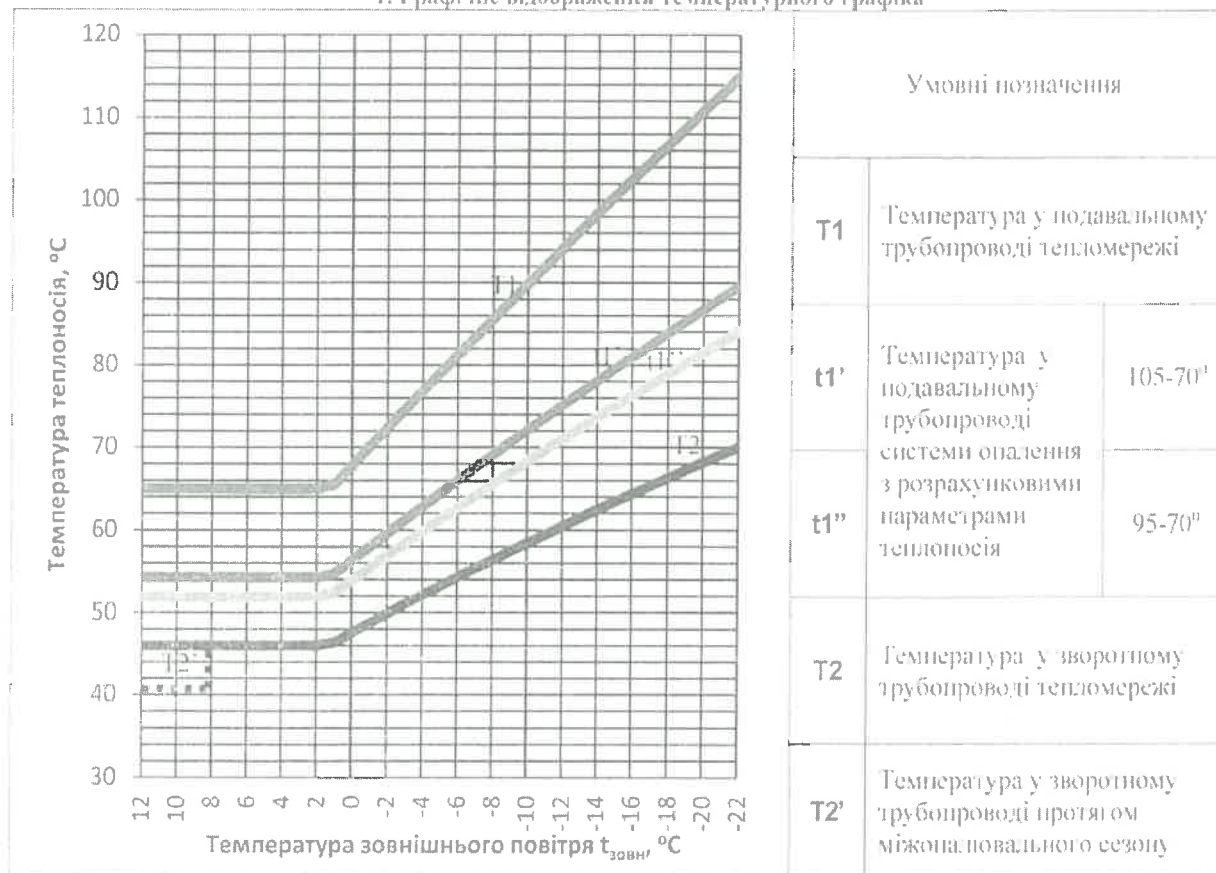

2. Таблицьне відображення температурного графіка

t _{овн.}	T1	t1'	t1''	T2	t _{овн.}	T1	t1'	t1''	T2
+11	65,0	54,3	51,9	46,0	-6	81,2	66,0	62,7	54,2
+10	65,0	54,3	51,9	46,0	-7	83,4	67,5	64,1	55,3
+9	65,0	54,3	51,9	46,0	-8	85,6	69,1	65,5	56,4
+8	65,0	54,3	51,9	46,0	-9	87,8	70,6	66,9	57,4
+7	65,0	54,3	51,9	46,0	-10	89,9	72,1	68,3	58,4
+6	65,0	54,3	51,9	46,0	-11	92,1	73,6	69,6	59,5
+5	65,0	54,3	51,9	46,0	-12	94,2	75,1	71,0	60,5
+4	65,0	54,3	51,9	46,0	-13	96,3	76,6	72,4	61,5
+3	65,0	54,3	51,9	46,0	-14	98,4	78,1	73,7	62,4
+2	65,0	54,3	51,9	46,0	-15	100,5	79,6	75,0	63,4
+1	65,5	54,7	52,3	46,3	-16	102,6	81,0	76,3	64,4
0	67,8	56,3	53,9	47,5	-17	104,7	82,5	77,6	65,3
-1	70,1	58,0	55,4	48,7	-18	106,8	83,9	78,9	66,3
-2	72,3	59,6	56,9	49,8	-19	108,9	85,3	80,2	67,2
-3	74,6	61,2	58,3	51,0	-20	110,9	86,7	81,5	68,2
-4	76,8	62,8	59,8	52,1	-21	113,0	88,2	82,8	69,1
-5	79,0	64,4	61,3	53,2	-22	115,0	89,6	84,1	70,0